

Manual de instalación

air Komfort EC D5B 180

Unidad de tratamiento de aire con recuperación de calor y humedad.



Contenido	Página
<i>Requerimientos de seguridad</i>	3
<i>Propósito</i>	5
<i>Conjunto de entrega</i>	4
<i>Clave de descripción</i>	4
<i>Datos técnicos</i>	6
<i>Diseño de unidad y lógica de funcionamiento</i>	8
<i>Montaje y configuración</i>	10
<i>Conexión a la red eléctrica</i>	14
<i>Control de la unidad</i>	16
<i>Mantenimiento técnico</i>	17
<i>Regulaciones de almacenamiento y transporte</i>	19
<i>Garantía del fabricante</i>	20
<i>Certificado de aceptación</i>	21
<i>Información del vendedor</i>	21
<i>Certificado de instalación</i>	21
<i>Tarjeta de garantía</i>	22

Este manual de usuario es un documento de funcionamiento principal destinado al personal técnico, de mantenimiento y operativo.

El manual contiene información sobre el propósito, los detalles técnicos, el principio de funcionamiento, el diseño y la instalación de la unidad Komfort EC D5B180(-E) S14 y todas sus modificaciones. El personal técnico y de mantenimiento debe tener formación teórica y práctica en el campo de los sistemas de ventilación y debe poder trabajar de acuerdo con las normas de seguridad del lugar de trabajo, así como con las normas y estándares de construcción aplicables en el territorio del país.

La información en este manual del usuario es correcta al momento de la preparación del documento.

La Compañía se reserva el derecho de modificar las características técnicas, el diseño o la configuración de sus productos en cualquier momento para incorporar los últimos desarrollos tecnológicos.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida, de ninguna forma o por ningún medio en cualquier sistema de búsqueda de información o traducida a cualquier idioma en cualquier forma sin el permiso previo por escrito de la Compañía.

Requerimientos de seguridad

El presente manual de operación contiene la descripción técnica, las hojas de datos técnicos, las pautas de operación y montaje, las precauciones de seguridad y las advertencias para el funcionamiento seguro y correcto de la unidad.

- Lea atentamente el manual del usuario antes de instalar y utilizar la unidad.
- Se deben observar todos los requisitos del manual del usuario, así como las disposiciones de todas las normas y estándares de construcción, eléctricos y técnicos locales y nacionales aplicables al instalar y operar la unidad.
- Las advertencias contenidas en el manual del usuario se deben considerar con la mayor seriedad ya que contienen información vital de seguridad personal.
- El incumplimiento de las normas y precauciones de seguridad indicadas en este manual del usuario puede ocasionar lesiones o daños a la unidad.
- Después de una lectura cuidadosa del manual, consérvelo durante toda la vida útil de la unidad.
- Al transferir el control de la unidad, el manual del usuario debe entregarse al operador receptor.

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



- Desconecte la unidad de la red eléctrica antes de cualquier operación de instalación.



- ¡La unidad debe estar conectada a tierra!



- No coloque el cable de alimentación de la unidad cerca de equipos de calefacción.



- Al instalar la unidad, siga las normas de seguridad específicas para el uso de herramientas eléctricas.



- No cambie la longitud del cable de alimentación a su propia discreción. No doble el cable de alimentación. Evite dañar el cable de alimentación. No coloque ningún objeto extraño en el cable de alimentación.



- Desempaque la unidad con cuidado.



- No use equipos o cables dañados cuando conecte la unidad a la red eléctrica.



- No opere la unidad fuera del rango de temperatura indicado en el manual del usuario. No opere la unidad en ambientes agresivos o explosivos.



- No toque los controles de la unidad con las manos mojadas. No realice las operaciones de instalación y mantenimiento con las manos mojadas.



- No lave la unidad con agua. Proteja las partes eléctricas de la unidad contra la entrada de agua.



- No permita que los niños operen la unidad.



- Desconecte la unidad de la red eléctrica antes de cualquier mantenimiento técnico.



- No almacene sustancias explosivas o altamente inflamables cerca de la unidad.



- Cuando la unidad genera sonidos inusuales, huele mal o emite humo, desconéctelo de la fuente de alimentación y contacte al vendedor.



- No abra la unidad durante el funcionamiento.



- No dirija el flujo de aire producido por la unidad hacia llamas abiertas o fuentes de ignición.



- No bloquee el conducto de aire cuando la unidad esté encendida.



- En caso de funcionamiento continuo de la unidad, compruebe periódicamente la seguridad del montaje.



- No se siente en la unidad y evite colocar objetos extraños sobre ella.



- Use la unidad solo para su propósito previsto.



EL PRODUCTO DEBE SER DESECHADO POR SEPARADO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL. NO DESECHE LA UNIDAD COMO DESECHO MUNICIPAL NO DISPONIBLE.

Propósito

Debido a la capacidad de ahorrar energía de calefacción por medio de la recuperación de energía, la unidad es un elemento importante de las instalaciones energéticamente eficientes. La unidad es una pieza componente y no está diseñada para funcionar de manera autónoma.

La unidad está diseñada para garantizar el intercambio continuo de aire mecánico en casas, oficinas, hoteles, cafeterías, salas de conferencias y otros espacios públicos y de servicios públicos, así como para recuperar la energía térmica contenida en el aire extraído de las instalaciones para calentar el flujo filtrado de suministrar aire.



LA UNIDAD NO DEBE SER OPERADA POR NIÑOS O PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS, MENTALES O SENSORIALES REDUCIDAS, NI AQUELLAS SIN LA APROPIACIÓN. LA UNIDAD DEBE SER INSTALADA Y CONECTADA ÚNICAMENTE POR PERSONAL CUALIFICADO CORRECTAMENTE DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN APROPIADA. LA ELECCIÓN DE LA UBICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DEBE PREVENIR EL ACCESO NO AUTORIZADO DE LOS NIÑOS DESATENDIDOS.


La unidad está clasificada para operación continua.

El aire transportado no debe contener mezclas inflamables o explosivas, evaporación de productos químicos, sustancias pegajosas, materiales fibrosos, polvo grueso, partículas de hollín y aceite o entornos favorables para la formación de sustancias peligrosas (sustancias tóxicas, polvo, gérmenes patógenos).

Conjunto de entrega

- ✓ Unidad de tratamiento de aire - 1 unidad;
- ✓ Manual del usuario del panel de control - 1 unidad;
- ✓ Panel de control – 1 unidad;
- ✓ Kit de instalación - 1 unidad;
- ✓ Caja de embalaje - 1 unidad.

Clave de descripción

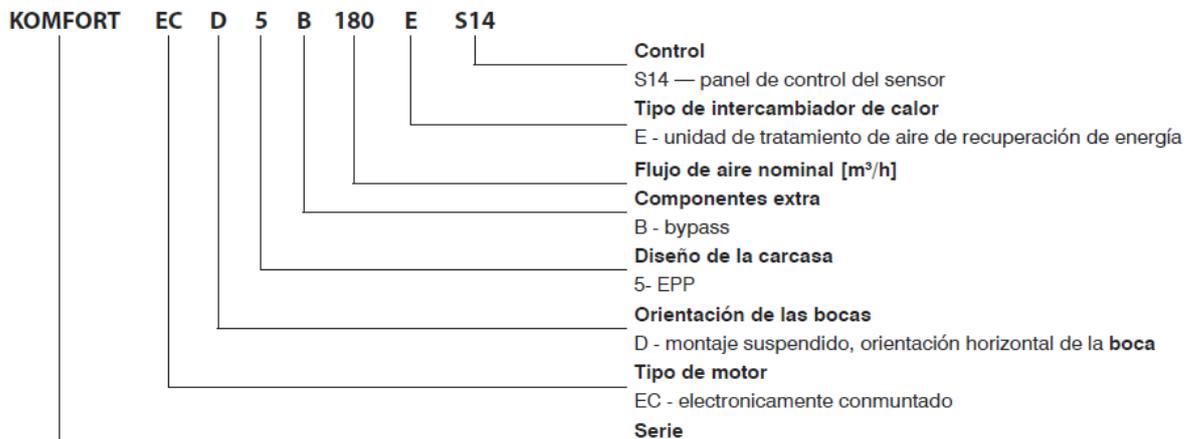

Datos técnicos

La unidad está diseñada para aplicaciones en interiores con una temperatura ambiente de +1 ° C a +40 ° C y una humedad relativa de hasta el 80%.

La unidad está clasificada como un electrodoméstico de Clase I. Acceso a partes peligrosas y calificación de protección de ingreso de agua:


- IP44 para los motores de la unidad
- IP22 para la unidad ensamblada conectada a los conductos de aire

El diseño de la unidad se mejora constantemente, por lo que algunos modelos pueden ser ligeramente diferentes de los descritos en este manual.

Tabla 1. Datos técnicos de la unidad.

MODELO	KOMFORT EC D5B180	KOMFORT EC D5B180-E*
Voltaje [V / 50 Hz]	1~220 ~ 240	
Potencia máxima del ventilador [W]	87	
Corriente unitaria máx. sin calentador [A]	0.71	
Máx. flujo de aire [m³/h]	220	
Nivel de presión sonora a 3 m [dBA]	33	
Temperatura máx. del aire transportado [° C]	de -25 hasta +60	
Material de la carcasa	EPP	
Aislamiento	EPP (30-15 mm)	
Filtro de extracción	G4	
Filtro de impulsión	G4, F7	
Peso [kg]	14	14
Eficiencia de recuperación de calor [%]	86-98	79-94
Tipo de intercambiador de calor	Contraflujo	
Material del intercambiador de calor	poliestireno	membrana entálpica

* la unidad está equipada con un intercambiador de calor de entalpía que no requiere drenaje de condensado.

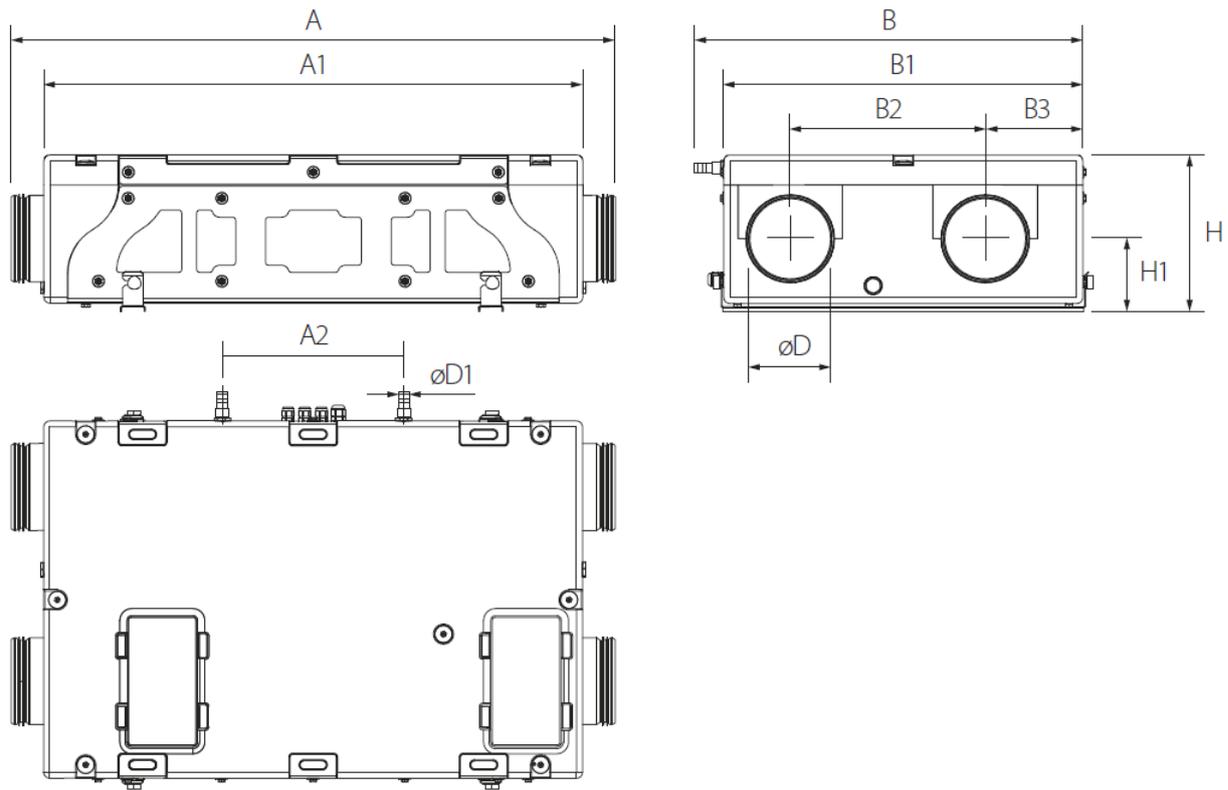


MODELO	DIMENSIONES [MM]										
	Ø D	Ø D1	A	A1	A2	B	B1	B2	B3	H	H1
Komfort ECD5B180(-E)	150	18	1009	900	302	650	600	326	163	264	250

Diseño de unidad y lógica de funcionamiento

La unidad tiene la siguiente lógica operativa: el aire caliente de extracción de la habitación fluye hacia la unidad, donde es filtrado por el filtro de extracción, luego el aire fluye a través del intercambiador de calor y el ventilador de extracción lo expulsa al exterior. El aire fresco del exterior fluye hacia la unidad, donde es limpiado por el filtro de suministro.

Luego, el aire fluye a través del intercambiador de calor y se dirige a la sala con el ventilador de suministro. La energía térmica del aire de extracción caliente se transfiere para limpiar la entrada de aire fresco desde el exterior y lo calienta. Los flujos de aire están completamente separados mientras fluyen a través del intercambiador de calor. La recuperación de calor minimiza las pérdidas de calor, lo que reduce el costo de calefacción en la estación fría.

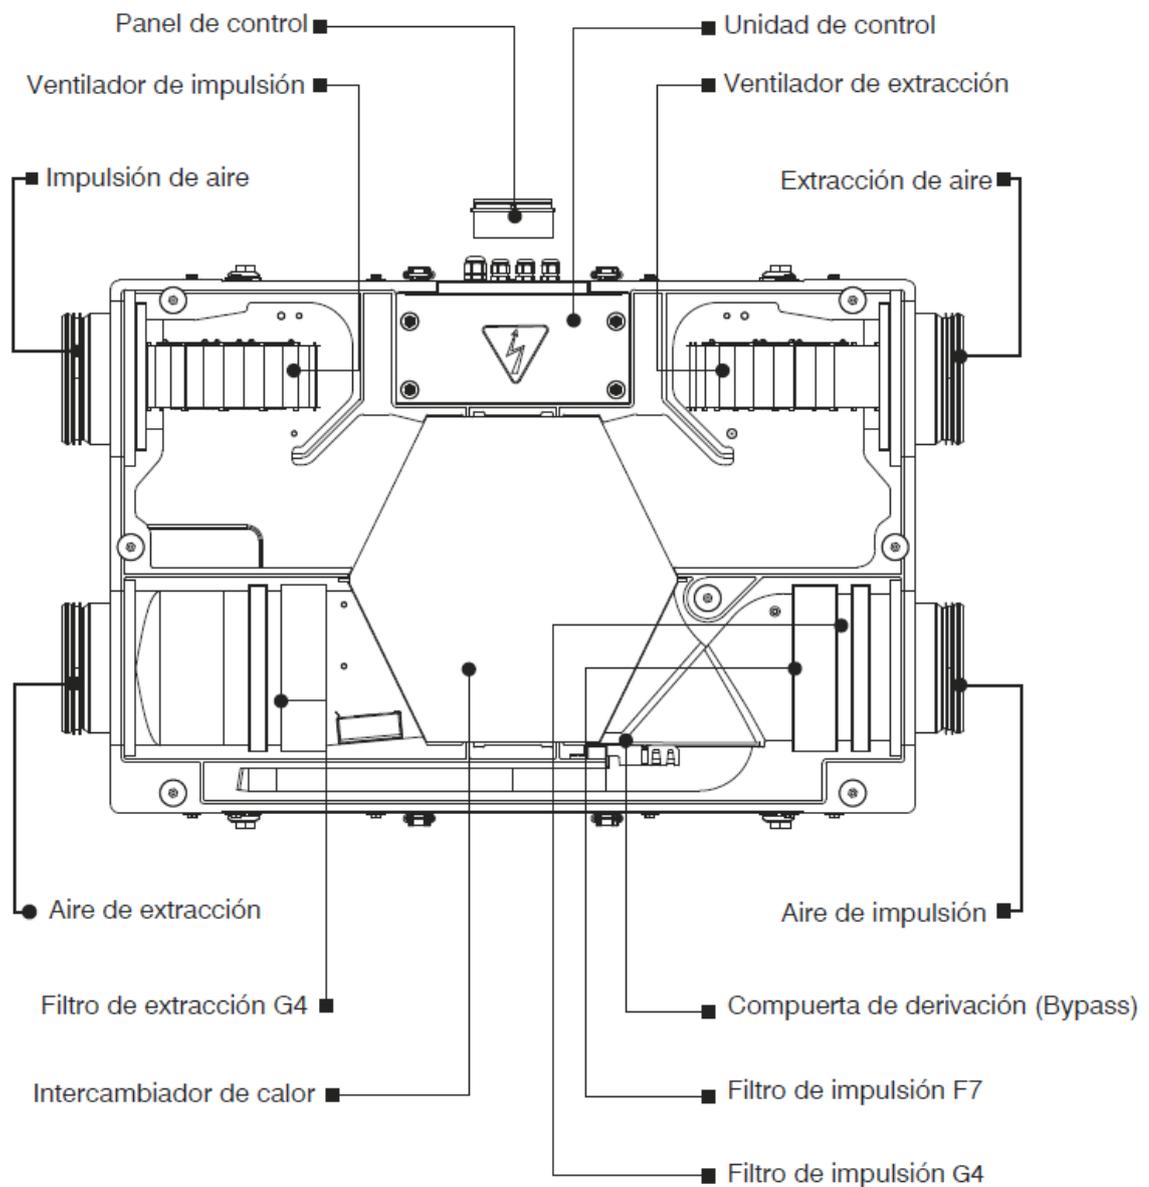


El lado de servicio de la unidad está equipado con placas desmontables fijadas por tornillos para operaciones de limpieza y reemplazo de filtros. La unidad de control está posicionada dentro de la carcasa de la unidad. El cable de alimentación y el cable de conexión a tierra se conectan a la unidad de control a través de las conexiones eléctricas ubicadas en el lateral de la unidad. La diferencia entre el suministro y la temperatura del flujo de aire de extracción conduce a la generación de condensado. El condensado se recoge en la bandeja de drenaje y se retira al exterior a través de las tuberías de drenaje.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD


- **Recuperación de calor:**

El aire de extracción caliente de la habitación fluye hacia la unidad y se limpia en el filtro de extracción. Luego, el aire se mueve a través del intercambiador de calor y se expulsa al exterior con el ventilador de extracción. El aire fresco del exterior fluye hacia la unidad, donde se limpia en el filtro de impulsión. Luego, el aire fluye a través del intercambiador de calor y se dirige a la sala con el ventilador de impulsión. El aire de entrada se calienta en el intercambiador de calor transfiriendo la energía calorífica del aire caliente y húmedo al aire fresco frío. Los flujos de aire están completamente separados mientras fluyen a través del intercambiador de calor. La recuperación de calor minimiza las pérdidas de calor, lo que reduce el costo de calefacción en la estación fría.

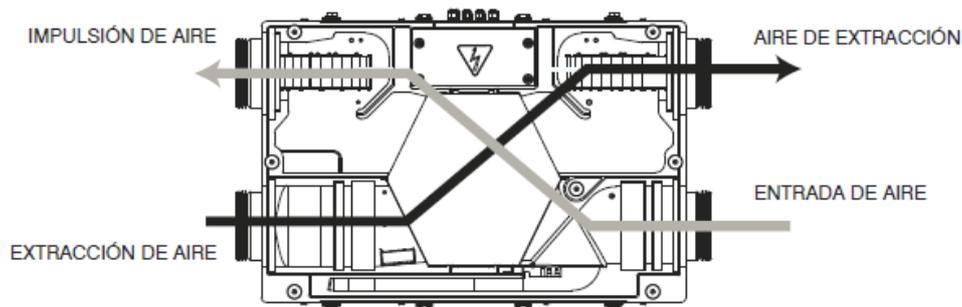

- **Modo de enfriamiento de verano:**

Se abre la compuerta de derivación, el aire de extracción que se extrae de las instalaciones se dirige a lo largo del conducto de derivación y no entra en contacto con el intercambiador de calor. La temperatura del aire no cambia después de pasar por el intercambiador de calor.

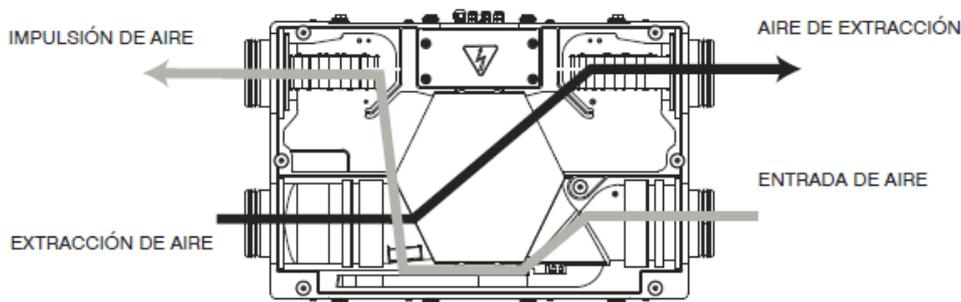

Montaje y configuración




LEA EL MANUAL DEL USUARIO ANTES DE INSTALAR LA UNIDAD.

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DEL SENSOR DE HUMEDAD FS2

El sensor de humedad FS2 no está incluido en la entrega y se puede pedir por separado.

El sensor de humedad debe instalarse antes del montaje de la unidad.

Instale el sensor de humedad en el soporte en el lado interno de la unidad y conecte el sensor de humedad al conector apropiado.

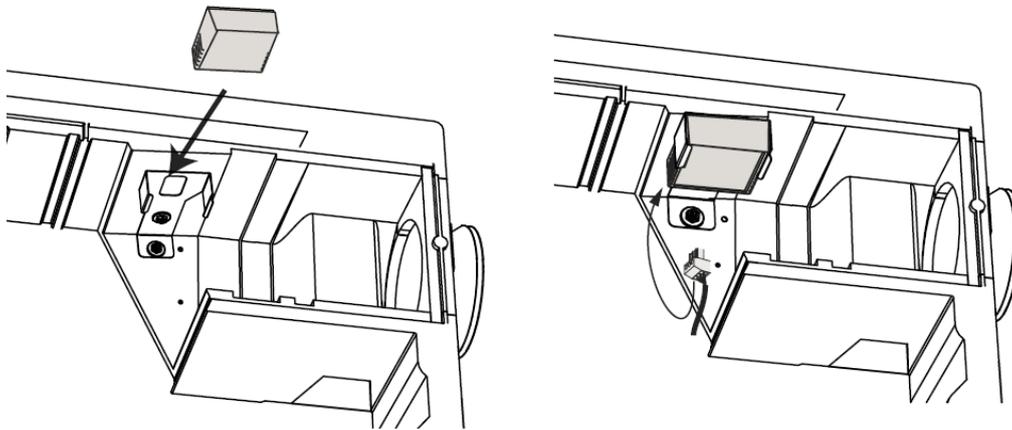

MONTAJE DE LA UNIDAD

Para obtener el mejor rendimiento de la unidad y minimizar las pérdidas de presión de aire inducidas por la turbulencia, conecte la sección del conducto de aire recto a las bocas en ambos lados de la unidad mientras la monta.

Longitud mínima del conducto de aire recto:

- igual a 1 diámetro del conducto de aire en el lado de admisión
- igual a 3 diámetros de conducto de aire en el lado de salida

Si los conductos de aire son demasiado cortos o no están conectados, proteja las piezas de la unidad de la entrada de objetos extraños.


Para evitar el acceso incontrolable a los ventiladores, las bocas pueden cubrirse con una rejilla protectora u otro dispositivo de protección con un ancho de malla de no más de 12.5 mm.

Al instalar la unidad, asegúrese de tener acceso conveniente para el posterior mantenimiento y reparación.

La unidad debe montarse en una pared plana (techo).

El montaje de la unidad en una superficie irregular puede provocar distorsión de la carcasa de la unidad y perturbación de la operación.

Fije los soportes de montaje en la pared o el techo según el tipo de instalación.

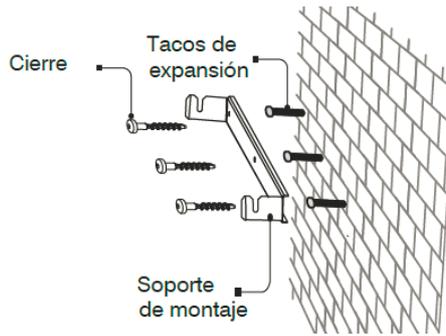


Los sujetadores para el montaje no están incluidos en el juego de entrega y deben pedirse por separado.

Al elegir los sujetadores, tenga en cuenta el material de la superficie de montaje y el peso de la unidad, consulte la sección Datos técnicos. Los sujetadores para el montaje de la unidad deben ser seleccionados por el técnico de servicio al cliente.

Desenrosque los tornillos de mariposa en la unidad antes de conectarla a los soportes de montaje.

Coloque los tornillos de mariposa de la unidad en los recortes de acoplamiento en los soportes de montaje y apriete los tornillos de mariposa.

Ejemplo de montaje de la unidad

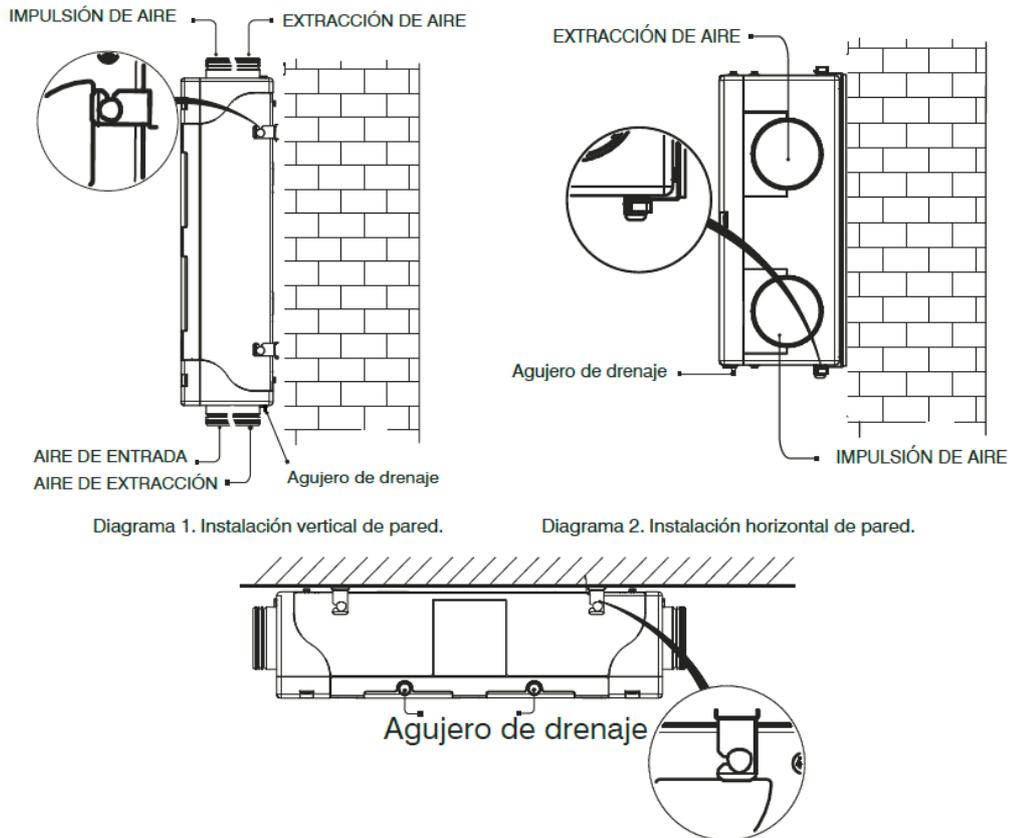

Las opciones de instalación según los diagramas 4-5 son posibles para la modificación Komfort EC D5B180-E.

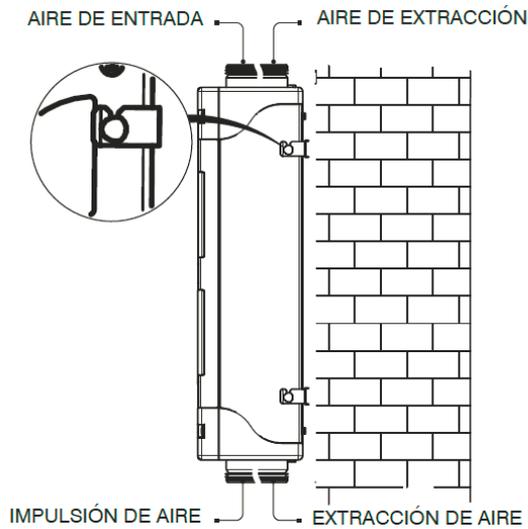


Diagrama 4. Instalación vertical de pared

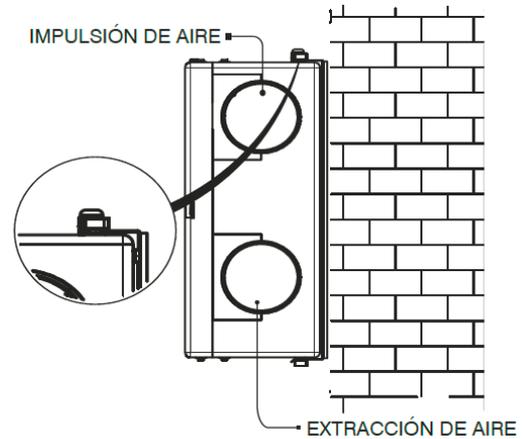


Diagrama 5. Instalación horizontal de pared


DRENAJE CONDENSADO

Las unidades de recuperación de calor Komfort EC D5B180 requieren drenaje de condensado.


El orificio para las tuberías de drenaje está en la cubierta de la unidad.

Retire el tapón del orificio, abra el panel de servicio e instale la tubería de drenaje del conjunto de suministro en el orificio.

Las tuberías de drenaje deben instalarse solo en los orificios indicados en los diagramas. Para instalación horizontal suspendida y montada en la pared, use dos orificios en el costado de la unidad, para una instalación vertical montada en la pared use un orificio en la parte inferior de la unidad. No monte las tuberías de drenaje en los orificios no indicados en el diagrama de instalación.

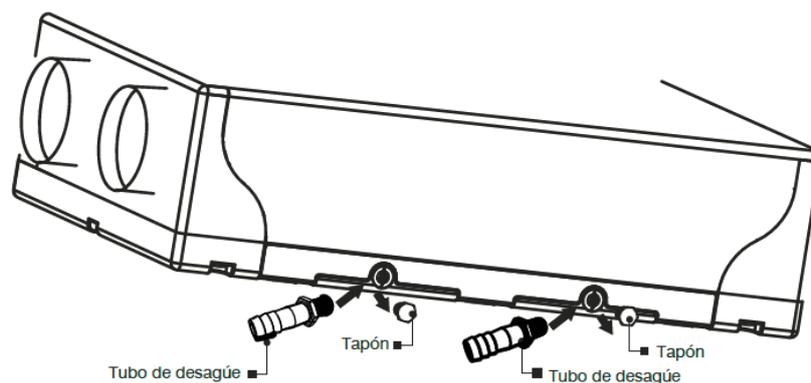


Ubicación del orificio de drenaje en caso de instalación de acuerdo con los Diagramas 2 y 3

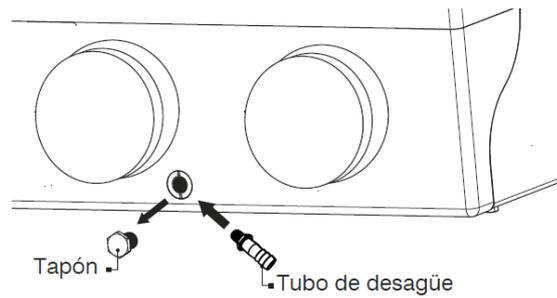

Ubicación del orificio de drenaje en caso de instalación de acuerdo con el Diagrama 1

Luego, conecte la tubería de drenaje al sistema de alcantarillado con el kit SG-32 U-sifón (disponible bajo pedido por separado). Las tuberías deben tener una pendiente mínima de 3°. Cada tubería de drenaje está conectada a una trampa en U diferente.

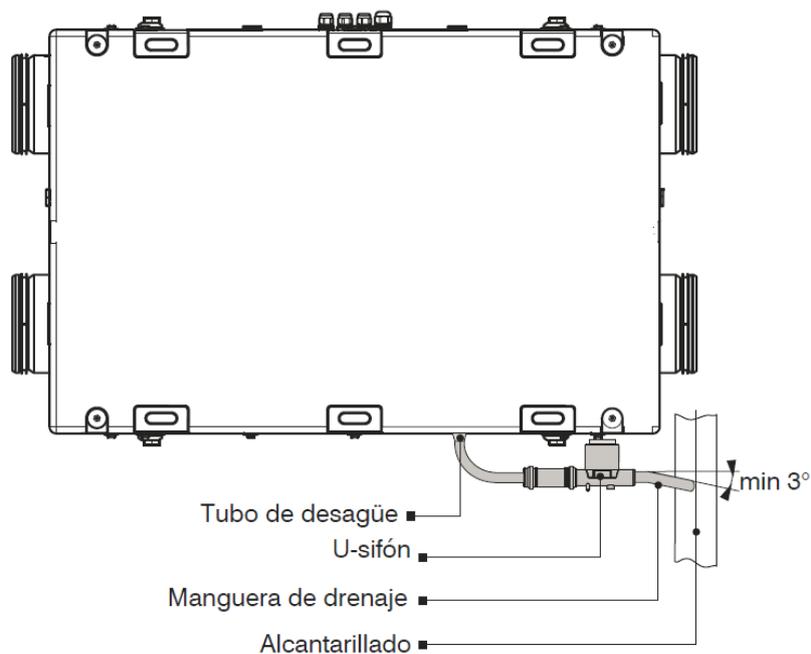

¡El sistema de drenaje de condensado está diseñado para el funcionamiento normal en locales con temperaturas del aire superiores a 0 ° C! Si las temperaturas del aire ambiente previstas son inferiores a 0 ° C, el sistema de drenaje de condensados debe estar equipado con aislamiento térmico e instalaciones de precalentamiento.

El drenaje de condensado no es necesario para la modificación Komfort EC D5B180-E.

CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA



DESCONECTE LA UNIDAD DE LA RED ELÉCTRICA ANTES DE CUALQUIER OPERACIÓN. LA UNIDAD DEBE ESTAR CONECTADA A LA RED ELÉCTRICA POR UN ELECTRICISTA CUALIFICADO. LOS PARÁMETROS ELÉCTRICOS CLASIFICADOS DE LA UNIDAD SE MUESTRAN EN LA PLACA DE CALIFICACIÓN.




CUALQUIER MANIPULACIÓN DE LAS CONEXIONES INTERNAS ESTÁ PROHIBIDA Y ANULARÁ LA GARANTÍA.

La unidad de tratamiento de aire está clasificada para la conexión a redes de alimentación monofásicas de CA 220-240 V / 50 (60) Hz. La unidad debe estar conectada a la red eléctrica utilizando conductores duraderos, aislados y resistentes al calor (cables e hilos) con una sección transversal mínima de 1 mm² como mínimo.

La entrada de alimentación externa debe estar equipada con un interruptor automático integrado en el cableado estacionario para abrir el circuito en caso de sobrecarga o cortocircuito. La posición del interruptor de circuito automático externo debe garantizar el acceso libre para una rápida desconexión de la unidad. La corriente de disparo del interruptor automático debe corresponderse con el consumo de corriente de la unidad, consulte la sección Datos técnicos.


Conecte los cables a la unidad de control utilizando los cables eléctricos en el lateral de la unidad.

Realice las conexiones eléctricas a través del bloque de terminales, ubicado en la unidad de control, de acuerdo con el diagrama de cableado externo.

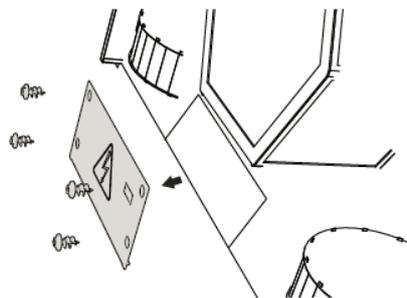

Acceso a la unidad de control

Diagrama de cableado de unidades de control externo

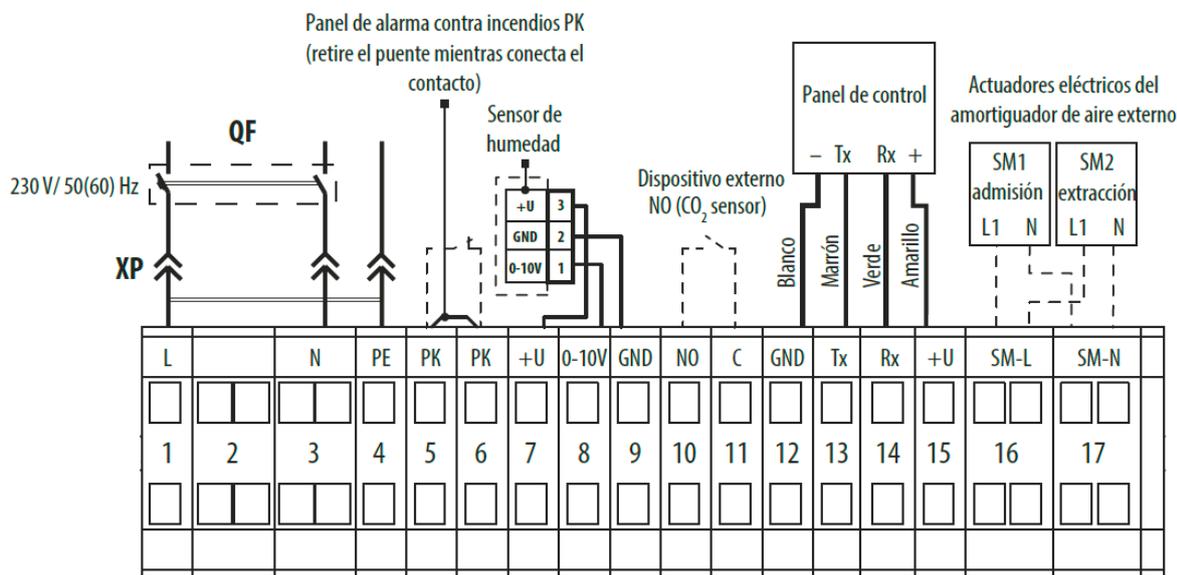

X1

Designación	Nombre	Modelo	Cable**
NO	Contactos de la unidad de control externo	LF230	2 x 0.75 mm ²
SM1*	Actuador de compuerta de aire de suministro	LF230	2 x 0.75 mm ²
SM2 *	Actuador de compuerta de aire de escape	LF230	2 x 0.75 mm ²
PK*	Contacto del panel de alarma contra incendios	NO	2 x 0.75 mm ²


* No está incluido en el conjunto de entrega.

** ¡La longitud máxima del cable de conexión es de 20 m!

Control de la unidad

OPERACIÓN UTILIZANDO SOFTWARE

Para trabajar con el software preinstalado, conecte la unidad a una computadora portátil o a un PC a través de un cable USB con conectores Tipo A y Tipo B. El cable USB no está incluido en el conjunto de entrega.

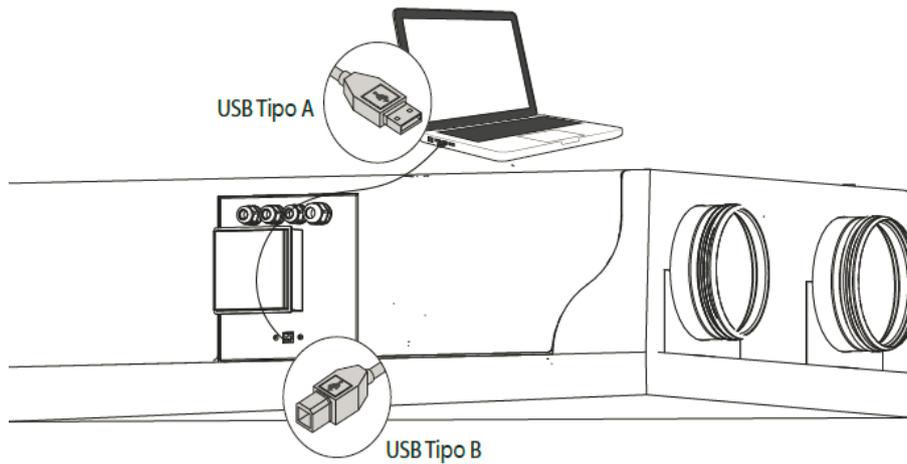

El software permite editar los parámetros del ventilador:

Parámetros	Ajuste de fábrica		Rango de control
	Impulsión	Extracción	
Velocidad cero (la unidad está apagada) [%]	0	0	0 - 100
Baja velocidad [%]	40	40	0 - 100
Velocidad media [%]	70	70	0 - 100
Alta velocidad [%]	100	100	0 - 100
Velocidad de la unidad con el contacto seco cerrado de la unidad de control externa [%]	100	100	0 - 100
Intervalo de limpieza del filtro (reemplazo) [h]	2160 (3 meses)		0 - 10000
Nivel de humedad [%]	60		30 - 80

La lista de parámetros ajustables se puede ampliar en nuevas versiones del software.

La configuración, resolución de problemas y actualización de la versión del software es realizada por el técnico de servicio.

Para descargar el software, siga el enlace <https://blaubergventilatoren.de/en/download>.

Seleccione el tipo de documento "**Software**" y luego utilice la barra de búsqueda para encontrar el software para la automatización **A14**. Descargue el archivo de software.

Mantenimiento técnico




**DESCONECTE LA UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
ANTES DE CUALQUIER OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO.**

SIGA LAS NORMAS DE SEGURIDAD AL LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO.

Las operaciones de mantenimiento de la unidad se requieren 3-4 veces por año. Incluyen la limpieza general de la unidad y las siguientes operaciones:

1. Mantenimiento del filtro.


Los filtros obstruidos aumentan la resistencia del aire en el sistema y reducen el volumen de aire de suministro. Los filtros requieren limpieza no menos de 3-4 veces por año. Se permite la limpieza al vacío. Después de dos limpiezas, los filtros deben ser reemplazados. Para nuevos filtros contacte al vendedor.

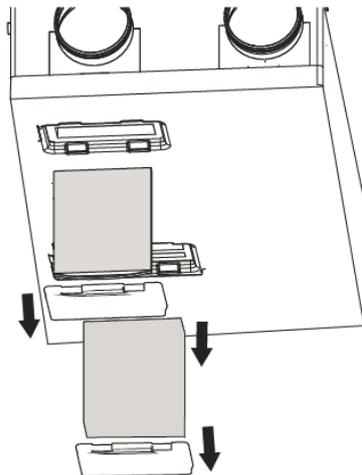

2. Mantenimiento del intercambiador de calor (una vez al año).

Parte del polvo puede acumularse en el intercambiador de calor, incluso en el caso de un mantenimiento regular de los filtros. Para mantener la alta eficiencia de recuperación de calor, se requiere una limpieza regular. Para limpiar el intercambiador de calor, retírelo de la unidad y limpie el intercambiador de calor con aire comprimido o una aspiradora. Después de la limpieza, vuelva a instalar el intercambiador de calor en la unidad. Antes de retirar el intercambiador de calor, desatornille los 7 tornillos y retire la tapa.

El intercambiador de calor está conectado con la bandeja de drenaje por los pestillos de fijación que deben retirarse solo en caso de que se retire el intercambiador de calor.

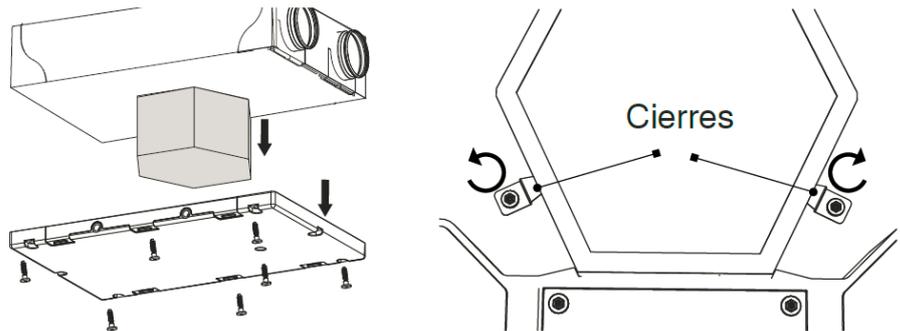

Para limpiar el intercambiador de calor, extráigalo, drene el agua a través de las tuberías y luego lave el intercambiador de calor con una solución de detergente tibia.

Después de la limpieza, instale el intercambiador de calor seco con la bandeja de drenaje nuevamente en la unidad.

3. Mantenimiento del ventilador (una vez al año).

Incluso en el caso de un mantenimiento regular de los filtros, puede acumularse algo de polvo dentro de los ventiladores y reducir el rendimiento del ventilador y suministrar flujo de aire.

Limpie los ventiladores con un paño suave, con brocha o con aire comprimido.

No use agua, solventes agresivos u objetos cortantes ya que pueden dañar el impulsor.

4. Control de flujo de aire de suministro (dos veces por año).

La rejilla del conducto de suministro puede obstruirse con hojas y otros objetos, lo que reduce el rendimiento de la unidad y proporciona suministro de aire.

Verifique la parrilla de suministro dos veces al año y límpiela según sea necesario.

5. Mantenimiento del sistema de conductos (una vez cada 5 años).

Incluso el cumplimiento regular de todas las operaciones de mantenimiento prescritas anteriormente puede no evitar por completo la acumulación de suciedad en los conductos de aire, lo que conduce a la contaminación del aire y reduce la capacidad de la unidad.

El mantenimiento del conducto significa limpieza o reemplazo regular.

6. Mantenimiento de la unidad de control (si es necesario).

La unidad de control está posicionada dentro de la carcasa de la unidad.

Para acceder a la unidad de control, retire los tornillos de fijación del panel y retire la tapa de la unidad de control.

Solución de problemas

POSIBLES CAUSAS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posibles causas	Solución de problemas
El ventilador(es) no se enciende cuando la unidad está encendida.	Sin fuente de alimentación.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la fuente de alimentación sea correcta; de lo contrario, solucione el error de conexión.
	El motor está atascado, las paletas del impulsor están obstruidas.	<ul style="list-style-type: none"> • Apaga la unidad. Solucione problemas de atasco del motor y obstrucción del impulsor. Limpia las cuchillas. Reinicia la unidad.
	Alarma en el sistema	<ul style="list-style-type: none"> • Apaga la unidad. Contacta al vendedor.
		<ul style="list-style-type: none"> • Apague la unidad.

Problema	Posibles causas	Solución de problemas
Disparo automático del interruptor durante el inicio de la unidad.	Sobrecorriente como resultado de un cortocircuito en la línea eléctrica.	<ul style="list-style-type: none"> • Póngase en contacto con el vendedor.
Bajo flujo de aire	Baja velocidad del ventilador.	<ul style="list-style-type: none"> • Configure una velocidad más alta.
	Los filtros y los ventiladores están obstruidos, el intercambiador de calor está obstruido.	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie o reemplace los filtros. • Limpie el ventilador y el intercambiador de calor.
	Los elementos del sistema de ventilación (conductos de aire, difusores, persianas, rejillas) están obstruidos, dañados o cerrados.	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie o reemplace los elementos del sistema de ventilación, tales como conductos de aire, difusores, persianas de lamas, rejillas.
Aire de impulsión frío	El filtro de extracto está sucio.	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie o reemplace el filtro de extracción.
Ruido, vibración.	El impulsor (es) está sucio	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie el impulsor (es).
	La conexión del ventilador o del tornillo de la carcasa está suelta.	<ul style="list-style-type: none"> • Apriete la conexión de tornillo de los ventiladores o la carcasa por completo.
	No hay conectores antivibración en las bridas de la tubería del conducto de aire.	<ul style="list-style-type: none"> • Instalar conectores antivibración

Regulaciones de almacenamiento y transporte

- Almacene la unidad en la caja de embalaje original del fabricante en un local seco ventilado y cerrado con un rango de temperatura de +5 °C hasta +40 °C y una humedad relativa de hasta 70%.
- El ambiente de almacenamiento no debe contener vapores agresivos y mezclas químicas que provoquen corrosión, aislamiento y deformación de sellado.
- Use una maquinaria de elevación adecuada para operaciones de manipulación y almacenamiento para evitar posibles daños a la unidad.
- Siga los requisitos de manejo aplicables para el tipo particular de carga.
- La unidad puede transportarse en el embalaje original por cualquier modo de transporte con la protección adecuada contra la precipitación y daños mecánicos. La unidad puede transportarse solo en la posición de trabajo.
- Evite golpes fuertes, arañazos o un manejo brusco durante la carga y descarga.
- Antes del encendido inicial después del transporte a bajas temperaturas, permita que la unidad se caliente a temperatura ambiente durante al menos 3-4 horas.

Garantía del fabricante

El producto cumple con las normas y estándares de la UE sobre directrices de bajo voltaje y compatibilidad electromagnética. Por la presente declaramos que el producto cumple con las disposiciones de la Directiva del Consejo Electromagnético 2014/30 / UE, la Directiva de bajo voltaje 2014/35 / UE y la Directiva de marcado CE 93/68 / EEC. Este certificado se emite después de la prueba llevada a cabo en muestras del producto mencionado anteriormente.

El fabricante garantiza el funcionamiento normal de la unidad durante 24 meses después de la fecha de venta minorista siempre que el usuario respete las normas de transporte, almacenamiento, instalación y operación. En caso de mal funcionamiento durante el funcionamiento de la unidad por culpa del fabricante durante el período garantizado de funcionamiento, el usuario tiene derecho a que el fabricante elimine todas las fallas mediante la reparación gratuita de la garantía en la fábrica.

La reparación de la garantía incluye un trabajo específico para la eliminación de fallas en la operación de la unidad para asegurar su uso previsto por el usuario dentro del período garantizado de operación.

Las fallas se eliminan mediante la sustitución o reparación de los componentes de la unidad o una parte específica de dicho componente de la unidad.

La reparación de la garantía no incluye:

- mantenimiento técnico de rutina
- instalación / desmontaje de la unidad
- configuración de la unidad

Para beneficiarse de la reparación de la garantía, el usuario debe proporcionar la unidad, el manual del usuario con el sello de la fecha de compra y los documentos de pago que certifican la compra.

El modelo de la unidad debe cumplir con el indicado en el manual del usuario.

Póngase en contacto con el vendedor para obtener el servicio de garantía.

La garantía del fabricante no se aplica a los siguientes casos:

- La falla del usuario en enviar la unidad con todo el paquete de entrega como se indica en el manual del usuario, incluida la presentación con la falta de componentes desmontados previamente por el usuario.
- No coinciden el modelo de la unidad y la marca con la información indicada en el embalaje de la unidad y en el manual del usuario.
- Falla del usuario para garantizar el mantenimiento técnico oportuno de la unidad.
- Daño externo a la carcasa de la unidad (excluidas las modificaciones externas según se requiera para la instalación) y componentes internos causados por el usuario.
- Rediseño o cambios de ingeniería a la unidad.
- Reemplazo y uso de ensamblajes, piezas y componentes no aprobados por el fabricante.
- Uso indebido de la unidad.
- Violación de las regulaciones de instalación de la unidad por parte del usuario.
- Violación de las regulaciones de control de la unidad por parte del usuario.
- Conexión de la unidad a la red eléctrica con un voltaje diferente al indicado en el manual del usuario.
- Desglose de la unidad debido a sobretensiones en la red eléctrica.
- Reparación discrecional de la unidad por parte del usuario.
- Reparación de la unidad por cualquier persona sin la autorización del fabricante.
- Expiración del período de garantía de la unidad.
- Violación de las regulaciones de transporte de la unidad por parte del usuario.
- Violación de las regulaciones de almacenamiento de la unidad por parte del usuario.
- Acciones incorrectas contra la unidad cometidas por terceros.
- Desglose de la unidad debido a circunstancias de fuerza insuperable (incendio, inundación, terremoto, guerra, hostilidades de cualquier tipo, bloqueos).

- Los sellos faltantes si los proporciona el manual del usuario.
- No enviar el manual del usuario con el sello de fecha de compra de la unidad.
- Faltan documentos de pago que certifiquen la compra de la unidad.



SEGUIR LAS REGULACIONES ESTIPULADAS AQUÍ ASEGURARÁ UNA OPERACIÓN LARGA Y SIN PROBLEMAS DE LA UNIDAD.




LAS RECLAMACIONES DE LA GARANTÍA DEL USUARIO ESTARÁN SUJETAS A REVISIÓN SOLAMENTE UNA VEZ PRESENTADAS EN LA UNIDAD, EL DOCUMENTO DE PAGO Y EL MANUAL DEL USUARIO CON EL SELLO DE LA FECHA DE COMPRA.

Certificado de aceptación

Tipo de unidad	Unidad de tratamiento de aire
Modelo	Komfort EC D5B180 S14
Número de serie	
Fecha de fabricación	
Sello del inspector de calidad	

Información del vendedor

Vendedor	
Dirección	
Número de teléfono	
Email	
Fecha de compra	
Esto es para certificar la aceptación de la entrega de la unidad completa con el manual del usuario. Los términos de la garantía son reconocidos y aceptados.	
Firma del cliente	




Sello del vendedor

Certificado de instalación

La unidad Komfort EC D5B180 S14 se ha conectado a la red eléctrica de acuerdo con los requisitos establecidos en el presente manual del usuario.


Vendedor	
Dirección	
Número de teléfono	
Nombre completo del técnico de instalación	
Fecha de instalación:	Firma:
La unidad se ha instalado de acuerdo con las disposiciones de todos los códigos y normas locales y nacionales de construcción, eléctricos y técnicos aplicables. La unidad funciona normalmente según lo previsto por el fabricante.	
Firma:	



Sello del vendedor

Tarjeta de garantía

Tipo de unidad	Unidad de tratamiento de aire
Modelo	Komfort EC D5B180 S14
Número de serie	
Fecha de fabricación	
Fecha de compra	
Período de garantía	
Vendedor	



Sello del vendedor